





3 SENCILLOS PASOS PARA  
LA SELECCIÓN DE CONECTORES  
DE TOMA A PRESIÓN  
BURNDY® HYCRIMP™ Y LOKTAP™

1. Seleccione en forma vertical el cable más pequeño
2. Seleccione en forma horizontal el cable más grande
3. La intersección de los dos muestra el conector adecuado

## Ejemplo:

# 2 al # 1/0 ACSR Varado caería en la Zona 2, del catálogo  
Número: YHO150 (HYCRIMP™) o YHO2 (LOKTAP™)

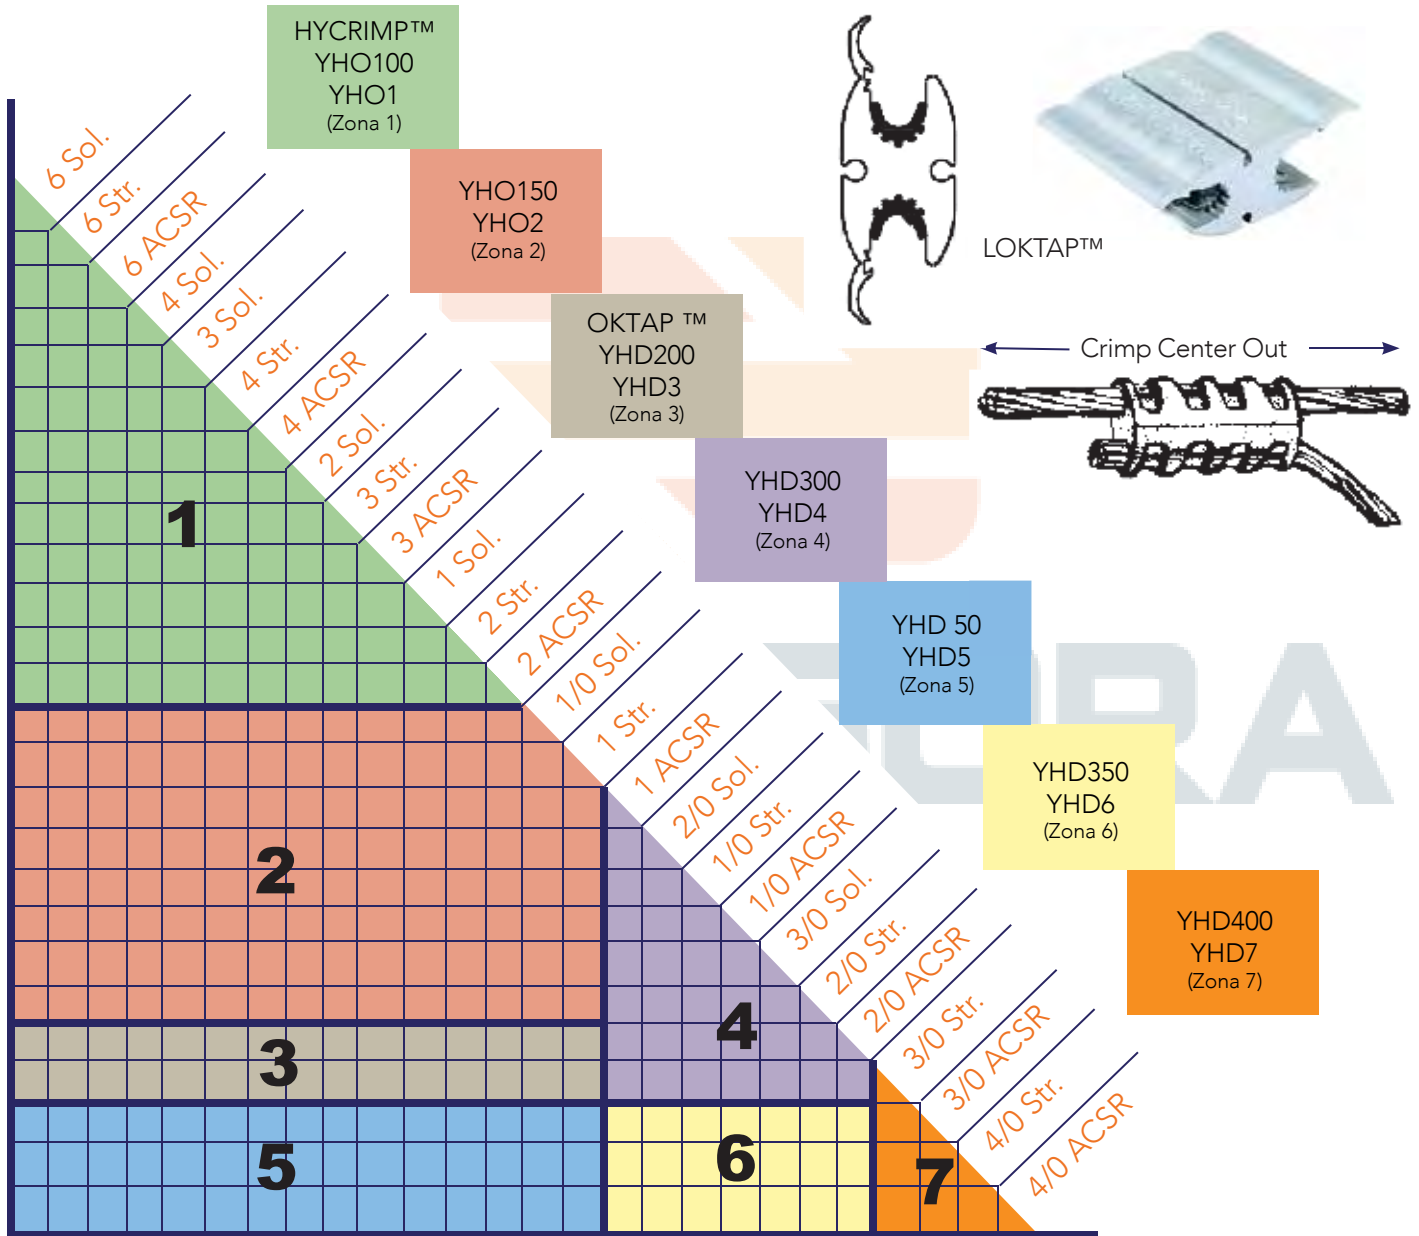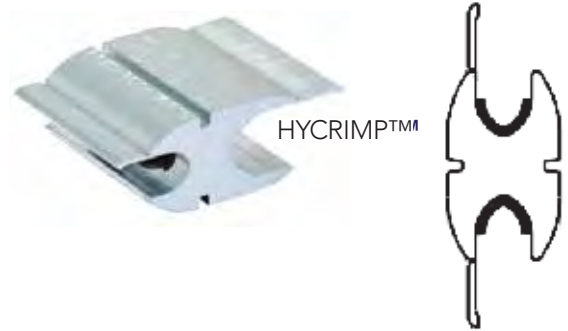

## Nota:

El PATMD68LI (con batería de iones de litio), PATMD6814V (con batería níquel-metal hidruro) o la herramienta MD6-8 manual, ¡disponen de ranuras de de dado permanente "O" y "D3" para engarzar todos los conectores en esta página!